

# Spis treści

<b>I. Opis ogólny regulatora</b> .....	<b>2</b>
<b>II. Uruchomienie i obsługa regulatora</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Pierwsze uruchomienie</b> .....	<b>4</b>
1. Konfiguracja.....	4
2. Ustawianie języka.....	5
<b>IV. Uruchamianie i wyłączanie kotła</b> .....	<b>5</b>
1. Rozpalanie kotła.....	5
2. Rozpalenie kotła z wyłączonym podajnikiem.....	7
3. Wygaszanie kotła.....	7
4. Wyłączanie regulatora.....	8
<b>V. Podstawowa obsługa kotła</b> .....	<b>8</b>
1. Ustawianie temperatury zadanej.....	8
1.1. Bez czujnika zewnętrznego.....	9
1.2. Z czujnikiem zewnętrznym pogodowym.....	9
2. Regulacja spalania.....	9
3. Ustawianie temperatury zadanej dla ciepłej wody użytkowej.....	9
4. Uzyskanie dodatkowych informacji o pracy kotła.....	10
<b>VI. Zasada działania regulatora</b> .....	<b>11</b>
1. Praca dmuchawy i podajnika.....	11
2. Praca pomp.....	12
2.1. Praca pompy cyrkulacyjnej C.O.....	12
2.2. Praca pompy cyrkulacyjnej C.W.U.....	12
2.3. Praca pompy ładującej C.W.U.....	13
<b>VII. Ustawienia dodatkowe i zaawansowane</b> .....	<b>13</b>
1. Zaawansowana regulacja spalania.....	13
2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej.....	15
2.1. Tryb lato/zima.....	15
2.2. Włączanie/wyłączanie cyrkulacji C.W.U.....	16
2.3. Edycja programu pompy cyrkulacyjnej C.W.U.....	16
3. Program tygodniowy temperatury zadanej kotła.....	19
4. Ustawianie współpracy z zewnętrznym czujnikiem pogodowym.....	22
4.1. Przygotowanie i ustawianie czujnika.....	22
4.2. Współpraca z czujnikiem pogodowym.....	22
5. Ustawianie innych funkcji sterownika.....	23
5.1. Ustawienie czasu.....	23
5.2. Ustawienia interfejsu.....	23
5.3. Kontakt z serwisem.....	23
<b>VIII. Obsługa modułów zaworów mieszających</b> .....	<b>23</b>
1. Tryby pracy zaworu.....	23
2. Współpraca zaworu z panelem pokojowym.....	25
3. Edycja parametrów modułu zaworu.....	25
<b>IX. Stany alarmowe i obsługa błędów</b> .....	<b>27</b>
<b>X. Przyłączenie regulatora do instalacji C.O</b> .....	<b>28</b>
<b>XI. Warunki pracy</b> .....	<b>30</b>
<b>XII. Karta napraw gwarancyjnych</b> .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
<b>Karta gwarancyjna</b> .....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>

## **I. Opis ogólny regulatora.**


„Export PID Dynamic” jest regulatorem temperatury wody w kotle centralnego ogrzewania z paleniskiem retortowym, opalany węglem typu „ekogroszek” lub peletem. Regulator posiada następujące funkcje:





- regulację temperatury kotła wg ustawionej ręcznie lub programowo temperatury zadanej lub z wykorzystaniem czujnika pogodowego,
- automatyczną regulację mocy kotła w zależności od zapotrzebowania na ciepło (PID), z możliwością przełączenia w zwykły tryb dwustawny,
- automatyczną obsługę pompy cyrkulacyjnej centralnego ogrzewania (C.O.)
- sterowanie jednym zaworem mieszającym trój- lub czterodrogowym z oddzielną pompą zaworu, lub opcjonalnie sterowanie pompą cyrkulacyjną C.O. za pomocą regulatora pokojowego „Roomster”,
- sterowanie kilkoma niezależnymi obwodami grzewczymi po dołączeniu dodatkowych modułów obsługi zaworów,
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej (C.W.U.) włącznie z możliwością włączenia funkcji neutralizacji bakterii Legionella,
- obsługa ręczna lub programowa pompy cyrkulacji C.W.U.

Zastosowany w regulatorze zmodyfikowany algorytm regulacji **PID Dynamic**, na podstawie wskazań czujników, automatycznie steruje ilością podawanego paliwa oraz mocą nadmuchu, a co z tym idzie oddawaną przez kocioł mocą. Zaletą tego sterowania jest:

- stabilne utrzymywanie zadanej temperatury dla kotła, niezależne od chwilowych zmian odbieranej mocy,
- znaczne ograniczenie wydzielania się sadzy, tlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery
- znaczne wydłużenie okresów między kolejnymi czyszczeniami kotła

## II. Uruchomienie i obsługa regulatora.


Regulator załączamy do sieci włącznikiem . Na ekranie wyświetlone zostanie logo producenta, następnie wersja oprogramowania zainstalowanego w regulatorze oraz ikony przycisków umożliwiających:

<p> - przywrócenie ustawień fabrycznych,</p> <p> - uruchomienie trybu instalatora lub serwisanta.</p>	<p> </p> <p>Expert PID Dynamic v. 3. 1. 0a. ślimakowy - Galmet</p>
---	--

Jeżeli użytkownik przez 3 sekundy nie wybrał żadnego przycisku, w kolejnym kroku regulator sprawdza wybrany typ kotła. Jeżeli typ kotła nie został jeszcze ustalony, to system automatycznie przejdzie do trybu konfiguracji ( patrz p. III. Pierwsze uruchomienie ).

Po wyświetleniu stron startowych regulator wyświetli ekran główny. Zawierać będzie informacje dotyczące stanu kotła, oraz graficzny obraz funkcji przycisków umieszczonych na wyświetlaczu.

Poruszanie się po interfejsie regulatora odbywa się poprzez wciskanie odpowiednich przycisków umieszczonych po obu stronach wyświetlacza. Funkcje dostępne pod danym przyciskiem zmieniają się w zależności od wyświetlanego ekranu. Jeżeli do przycisku przypisana jest jakakolwiek funkcja, zostanie ona przedstawiona w postaci graficznej na wyświetlaczu.

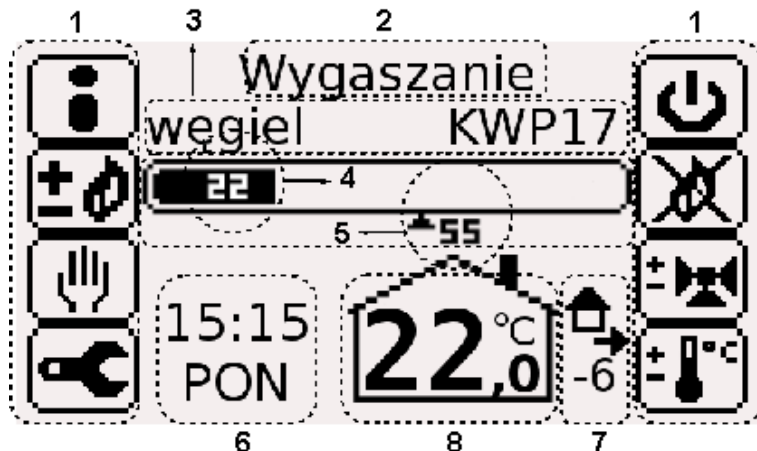










Rys.1. Widok panelu sterowania i ekranu głównego wyświetlacza.






Elementy wyświetlane na ekranie głównym oznaczają:

1. graficzne przedstawienie przycisków funkcyjnych
2. informacja o stanie kotła(wygaszanie, praca, awaria) i rodzaju opału
3. informacja o rodzaju paliwa i typie kotła
4. wartość aktualnej temperatury płaszczka kotła
5. wartość temperatury docelowej dla kotła (temp. pracy)
6. aktualny czas i dzień tygodnia
7. informacja o aktywnych programatorach tygodniowych i aktualnej korekcji temperatury zadanej
8. wartość temperatury zadanej (kotła lub pomieszczenia)

Ikony przycisków widoczne na ekranie głównym regulatora służą do:

- a.  - uzyskania dodatkowych informacji o pracy kotła
- b.  - regulacji spalania
- c.  - przejścia do ustawień funkcji użytkownika – MANUAL
- d.  - przejścia do nastaw użytkownika
- e.  - wyłączenia regulatora
- f.  lub  - odpowiednio do rozpalania lub wygaszania kotła
- g.  - do ustawiania temperatury zadanej dla kotła lub budynku
- h.  - jeżeli jest obecna, służy do ustawiania modułów zaworów.





Ponadto, we wszystkich ekranach ikony przy przyciskach oznaczają:

-  - przejście do następnego ekranu
-  - powrót do poprzedniego ekranu
-   - zwiększenie lub zmniejszenie wartości ustawianej
-  - potwierdzenie zmiany ustawianej wartości

### **III. Pierwsze uruchomienie.**




#### **1. Konfiguracja.**

Dopóki typ kotła nie jest wybrany, po każdym uruchomieniu (włączeniu zasilania lub wyjściu z trybu uśpienia), regulator przechodzi do trybu konfiguracji.

<p>W trybie konfiguracji jako pierwszy wyświetla się ekran z informacją o braku wybranego typu kotła. Wcisnąc  można przejść do ekranu wyboru typu kotła z listy lub pominąć ten etap naciskając .</p>	<p>Aktualnie nie wybrano typu kotła</p> <p>Zmień  Dalej </p>
<p>Po wybraniu typu kotła napis na ekranie zmieni się. Za pomocą przycisku  można zmienić wybrany typ kotła lub przejść dalej, naciskając przycisk .</p>	<p>Aktualnie wybrano typ kotła: EKO GT-KWP 12</p> <p>Zmień  Dalej </p>
<p>W kolejnym ekranie, wciskając odpowiednie przyciski, można włączyć (lub wyłączyć) wbudowany moduł obsługi zaworu mieszającego. Naciśnięcie przycisku  spowoduje zakończenie trybu konfiguracji.</p>	<p>Zawór wbudowany </p> <p><b>Wyłączony</b>  Włączony  Dalej </p>

**Uwaga! W przypadku nie wybrania typu kotła regulator przyjmie standardowe ustawienia dla kotła 17kW.**

## 2. Ustawianie języka.



Język, w jakim regulator komunikuje się z użytkownikiem ustawia się wybierając przyciski:  USTAWIENIA ->  OGÓLNE ->  JĘZYK.

## IV. Uruchamianie i wyłączenie kotła.

### 1. Rozpalanie kotła.

Komunikat „WYGASZANIE” na głównym ekranie informuje o możliwości rozpalenia w kotle. Aby prawidłowo dokonać rozpalenia kotła należy:

<p>Wcisnąc przycisk  - nastąpi przejście do trybu rozpalania.</p>	<p>Wygaszanie  węgiel KWPD-M 16 </p> <p>   </p> <p>15:15  65 PON <b>65,0</b> </p>
--	---


1. W pierwszym ekranie rozpalania, przyciskiem , można wybrać rodzaj spalanego opału lub wyłączyć pracę z podajnikiem. Aby kontynuować należy nacisnąć .

Aktualnie wybrano spalanie węgla z podajnikiem

Zmień 

Dalej 


**Uwaga! Niektóre typy kotłów umożliwiają spalanie pelet przy odpowiednim wyposażeniu kotła w dodatkowe elementy. Dla tych kotłów, po wybraniu pelet jako paliwa, pojawi się dodatkowy komunikat żądający potwierdzenia przystosowania kotła do spalania pelet. Tylko potwierdzenie przez użytkownika umożliwi spalanie pelet zgodnie z programem.**


2. Jeżeli w zasobniku jest opał należy nacisnąć .



Napełnij zasobnik suchym opałem






Dalej 

3. W kolejnym kroku następuje załączenie podajnika. Po wysunięciu odpowiedniej ilości opału należy nacisnąć  - podajnik zostanie wyłączony. Maksymalny czas ładowania opału jest ograniczony do 20 minut – po tym czasie nastąpi samoczynne wyłączenie podajnika.

Gdy opał wysunie się na palenisko kliknij dalej



Dalej 

4. Kolejnym krokiem jest rozpalanie opału. Moc nadmuchu dla rozpalania ustawia się przyciskami  i . Po odpowiednim rozpaleniu opału wcisnąć przycisk .

Rozpal opał i ustaw moc nadmuchu




20%



Dalej 

Uwaga! Ustawienie w tym ekranie mocy nadmuchu np. 100% oznacza, że dmuchawa pracuje z mocą taką, jak dla 100% mocy kotła.

5. W kolejnym ekranie regulator prosi o potwierdzenie zakończenia rozpalania. Gdy opał rozżarzy się na całym palenisku można przejść do pracy automatycznej wciskając przycisk .


Czy palenisko jest równomiernie rozżarzone?



Jeżeli w ustawieniach użytkownika pokazywanie ekranów pomocniczych jest wyłączone, nie będą się pokazywać ekrany 2 i 5.



Po zakończeniu rozpalania ukaze się ekran główny. Regulator przechodzi do trybu pracy automatycznej z początkową mocą taką, jaka była ustawiona dla rozpalania.

## 2. Rozpalenie kotła z wyłączonym podajnikiem.

Jeżeli konstrukcja kotła przewiduje dodatkowy ruszt do spalania alternatywnych rodzajów opału, regulator umożliwia uruchomienie i sterowanie pracą kotła z wyłączonym podajnikiem. Włączenie pracy bez podajnika jest możliwe wyłącznie podczas rozpalania kotła – w pierwszym ekranie rozpalania należy wcisnąć przycisk zmiany rodzaju opału  i następnie wybrać sposób pracy **bez podajnika**. Ten tryb pracy jest aktywny tylko do czasu ręcznego lub automatycznego wygaszenia kotła. Przy ponownym rozpalaniu jest przywracany domyślny sposób spalania.

## 3. Wygaszanie kotła.

Wygaszenie paleniska lub ponownego rozpalania kotła (w sytuacji przypadkowego zagaszenia się paleniska) dokonać można w następujący sposób:

<p>Nacisnąć przycisk .</p>	
<p>Potwierdzić wygaszenie paleniska przyciskiem .</p>	<p>Czy chcesz wygasić lub ponownie rozpałić palenisko?</p>


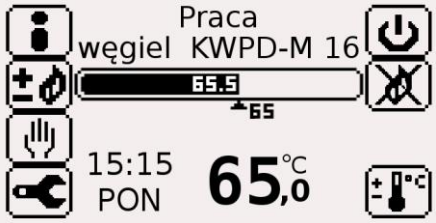




#### 4. Wyłączanie regulatora.

##### a) Odłączenie zasilania.

Ustawienie głównego wyłącznika w pozycji „0” powoduje odcięcie zasilania od regulatora. Jednakże w przypadku podłączania lub odłączania urządzeń do regulatora należy dodatkowo odłączyć wtyczkę zasilającą regulator od gniazda sieciowego.

##### b) Tryb czuwania.

Pozwala wyłączyć regulator bez konieczności odcięcia dopływu zasilania do regulatora. Pozwala to na szybkie ponowne uruchomienie regulatora, oraz realizowanie doładowywania akumulatora podtrzymującego pamięć regulatora. Aby wprowadzić regulator w stan czuwania należy:

<p>W trybie pracy lub wygaszania naciśnąć przycisk .</p>	
<p>Potwierdzić przyciskiem .</p>	<p>Czy chcesz wyłączyć kocioł?</p> 
<p>W trybie czuwania można ponownie uruchomić regulator wciskając przycisk .</p>	


#### V. Podstawowa obsługa kotła.


##### 1. Ustawianie temperatury zadanej.

Aktualna temperatura pracy kotła jest wyświetlana pod barem temperatur. Do obliczeń temperatury pracy regulator bierze pod uwagę wartość ustawionej ręcznie lub wyliczonej na podstawie wskazań czujnika pogodowego temperatury zadanej dla kotła, oraz ustawione korekcje w programie



tygodniowym. Dodatkowy wpływ na aktualną wartość temperatury pracy może mieć uruchomione doładowywanie zasobnika C.W.U. czy też wartości temperatur pracy podłączonych modułów zaworów trójdrogowych.

Temperaturę zadaną kotła można zmienić wciskając przycisk  - wyświetli się wtedy nowy ekran.

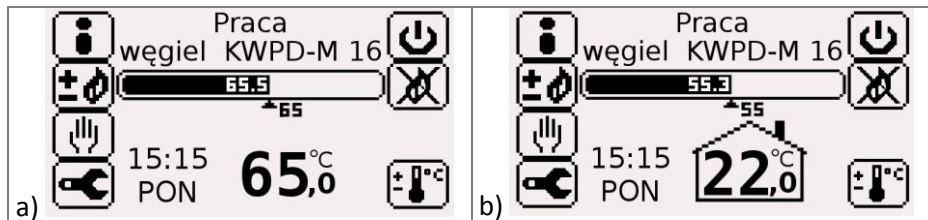


### 1.1. Bez czujnika zewnętrznego.




Wartość ustawionej przez użytkownika temperatury zadanej dla kotła wyświetlana jest w dolnej części ekranu głównego [rys. a)]. Temperaturę zadaną dla kotła można ustawiać z dokładnością do 0,5°C.

### 1.2. Z czujnikiem zewnętrznym pogodowym.



Wartość ustawianej pożądanej temperatury pomieszczenia jest wyświetlana w dolnej części ekranu wewnątrz ikonki domku [rys. b)]. Temperaturę zadaną dla pomieszczenia można ustawiać z dokładnością do 0,1°C. Na podstawie ustawionej temperatury zadanej w pomieszczeniu, aktualnej temperatury zewnętrznej oraz ustawionego wg punktu 6. współczynnika pogodowego, regulator oblicza temperaturę zadaną dla kotła.


## 2. Regulacja spalania.


W przypadku stwierdzenia złej jakości spalania opału użytkownik ma możliwość dokonania korekcji ilości powietrza, wciskając przycisk .

Przyciskami  i  ustawić żądaną korekcję ilości powietrza i zapisać przyciskiem . Na ekranie dodatkowo wyświetlane są aktualne czasy podawania i przerwy oraz chwilowa moc dmuchawy.

Wartości chwilowe

 24  60


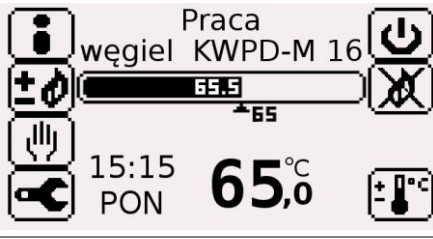
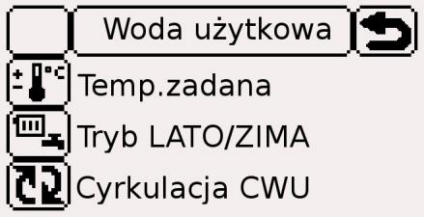





 20s / 30s

Korekcja powietrza 0 % 

## 3. Ustawianie temperatury zadanej dla ciepłej wody użytkowej.


Obsługa ciepłej wody użytkowej realizowana jest poprzez sterowanie pompą ładującą C.W.U. na podstawie pomiaru temperatury wody w zasobniku C.W.U.

Aby zmienić nastawy temperatury zadanej C.W.U. należy:

<p>Wejść do ekranu MANUAL wciskając klawisz przy ikonie .</p>	
<p>Wcisnąć przycisk przy ikonie z opisem TEMP.ZADANA.</p>	
<p>Zmienić wartość nastawy przyciskami , . Potwierdzić zmiany i opuścić ekran przyciskiem  lub opuścić ekran bez potwierdzenia zmian przyciskiem .</p>	

#### 4. Uzyskanie dodatkowych informacji o pracy kotła.

Wybierając ekran INFO użytkownik otrzymuje dostęp do informacji o parametrach kotła, stanie regulowanych urządzeń oraz podglądu pomiarów zainstalowanych czujników.


Aby przejść do ekranu INFO należy wcisnąć przycisk .

Ukaże się ekran z informacjami o:

- **aktualnej mocy kotła** – wartość procentowa wyświetlana na przemian z czasem podawania i czasem przerwy;
- **temperaturze podajnika** – < lub > 80°C; wskazanie > 80°C oznacza pożar w podajniku lub uszkodzony czujnik;
- **temperaturze zewnętrznej** – jest to temperatura wskazywana przez czujnik pogodowy lub informacja o jego braku;
- **temperaturze C.W.U.** – jest to temperatura wskazywana przez czujnik umieszczony w zasobniku C.W.U. lub informacja o jego braku

<p>Aby uzyskać dostęp do szczegółowych informacji wcisnąć przycisk</p> 	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Info</div>   <b>100%</b>  <80 °C  <b>-6 °C</b>  <b>50 °C</b>
<p>i wybrać daną grupę informacji wcisnąjąc przycisk przy opisie grupy.</p>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Info</div>   Stan kotła  Czujniki  Urządzenia

- **STAN KOTŁA** – w tej grupie można uzyskać informacje o aktualnej temperaturze pracy, temperaturze płaszcza, mocy kotła, mocy dmuchawy, trybie pracy: LATO/ZIMA;
- **CZUJNIKI** – wybierając tą grupę można uzyskać informacje o stanie i wskazaniach czujników: płaszcza, C.W.U., pogodowego i temperatury podajnika;
- **URZĄDZENIA** – grupa ta udziela informacji o aktualnym stanie urządzeń (włączone / wyłączone): dmuchawy, podajnika, pompy cyrkulacyjnej CO, pompy cyrkulacyjnej CWU, pompy ładującej CWU.

Naciskając przycisk  będziemy przechodzić kolejno przez wszystkie grupy udostępnianych informacji.

## VI. Zasada działania regulatora.

### 1. Praca dmuchawy i podajnika.

Po zakończeniu rozpalania regulator przechodzi do trybu PRACA rozpoczynając regulację od mocy ustawionej w rozpalaniu.

Maksymalna moc kotła może być ograniczona przez użytkownika parametrem **MOC KOTŁA** dostępnym w ustawieniach spalania.

Jeżeli instalator ustawił DWUSTAWNY tryb pracy kotła to regulator stopniowo zwiększa moc aż do osiągnięcia mocy maksymalnej. Po osiągnięciu zadanej TEMPERATURY PRACY + 1°C przechodzi w **PODTRZYMANIE**.

Jeżeli ustawiony jest tryb pracy AUTOMATYCZNEJ, **to program regulacji PID** steruje płynnie mocą kotła, zmieniając odpowiednio do niej czas podawania, długość przerw między podaniami oraz moc dmuchawy. Wszystkie zmiany mocy aktualnej kotła odbywają się stopniowo - ma to

duże znaczenie przy spalaniu paliw niskiej jakości, gdzie nagły przyrost podawanego paliwa powodował niekiedy wygaszanie żaru w retorcie. W miarę dochodzenia do żądanej temperatury moc kotła powinna spadać, aż do ustabilizowania się na poziomie odpowiednim do mocy odbieranej. Regulator przejdzie w **PODTRZYMANIE**, jeżeli temperatura płaszcza kotła przekroczy **TEMPERATURĘ PRACY** o 3°C.

W trybie **PODTRZYMANIA** podajnik i dmuchawa będą pracować w sposób ustawiony przez instalatora - np. dla kotła 25kW (wg ustawień producenta) podajnik będzie załączał się co 15 minut na czas 27 s bez uruchamiania dmuchawy. Powrót z trybu **PODTRZYMANIA** do **PRACY** nastąpi, jeżeli temperatura płaszcza kotła spadnie poniżej **TEMPERATURY PRACY**.

Regulator samoczynnie przejdzie do trybu **WYGASZANIA**, jeżeli temperatura płaszcza kotła spadnie poniżej ustawionej przez instalatora **TEMPERATURY WYŁĄCZENIA POMP** i upłynie czas ustawiony przez instalatora. Możliwość samoczynnego przejścia do wygaszania jest blokowana przez 4 godziny od czasu rozpalenia kotła.

## **2. Praca pomp.**

Jeżeli temperatura wody w płaszczu kotła spadnie poniżej 6°C, wszystkie pompy załączają się działając przeciwzamrożeniowo. Pompy załączają się też **zawsze** po zgłoszeniu **alarmu przegrzania kotła**.

Pompy: **cyrkulacyjna C.O. i ładująca C.W.U.** mogą być włączone dopiero po osiągnięciu temperatury wody w płaszczu kotła równej co najmniej ustawianej przez instalatora **TEMPERATURZE ZAŁĄCZENIA POMP**. Jeżeli temperatura wody w kotle spadnie o 5 stopni poniżej **TEMP. ZAŁĄCZENIA POMP** obie pompy zostaną wyłączone.

### **2.1. Praca pompy cyrkulacyjnej C.O.**

Jeżeli ustawiony jest tryb pracy **LATO** pompa cyrkulacyjna C.O. jest wyłączona. Jeżeli przygotowanie C.W.U. odbywa się z aktywnym **PRIORYTEM C.W.U.**, to na czas podgrzewania ciepłej wody pompa C.O. jest wyłączana a włączana po nagraniu zbiornika C.W.U.

Jeżeli wbudowany moduł obsługi zaworu jest wyłączony a podłączony jest panel pokojowy „**ROOMSTER**”, regulator steruje obwodem grzewczym, włączając i wyłączając, odpowiednio do potrzeb, pompę C.O.

### **2.2. Praca pompy cyrkulacyjnej C.W.U.**

Pompa ta jest sterowana wyłącznie czasowo wg programu zawartego w **CYRKULACJI C.W.U.** Warunkiem załączenia pompy jest temperatura 35°C w zasobniku C.W.U.

### 2.3. Praca pompy ładującej C.W.U.

Bez względu na ustawioną TEMPERATURĘ C.W.U. pompa zawsze jest wyłączana, jeżeli temperatura wody w płaszczu spadnie poniżej temperatury wody w zasobniku C.W.U., aby zapobiec wychładzaniu wody w zasobniku.

Pompa może pracować na dwa sposoby:

#### a) Jeżeli podłączony jest czujnik CWU bez aktywnego priorytetu CWU.

Pompa doładowuje tak zasobnik C.W.U., by utrzymać w nim min. z dwóch temperatur: TEMPERATURY PŁASZCZA I TEMPERATURY C.W.U.

Pompa załącza się, jeżeli czujnik C.W.U. wskazuje temperaturę niższą o 5°C (standardowa wielkość parametru HISTEREZA C.W.U. określanego przez instalatora) od zadanej TEMPERATURY C.W.U. Pompa wyłącza się po osiągnięciu TEMPERATURY C.W.U.

W LETNIM trybie pracy kotła pompa działa tak samo, jak przy włączonym PRIORYTECIE C.W.U.

#### b) Jeżeli podłączony jest czujnik CWU przy aktywnym priorytecie CWU.


Na czas ładowania zasobnika TEMPERATURA PRACY jest ustawiana na poziomie co najmniej o 10°C wyższym od zadanej TEMPERATURY C.W.U. Po wyłączeniu pompy ładującej TEMPERATURA ZADANA wraca do poziomu ustawionego przez użytkownika.







Pompa załącza się, jeżeli czujnik C.W.U. wskazuje temperaturę niższą o 5°C (standardowa wielkość parametru HISTEREZA C.W.U. określanego przez instalatora) od zadanej TEMPERATURY C.W.U. Pompa wyłącza się po osiągnięciu TEMPERATURY C.W.U.

**Uwaga!!! W sytuacji, gdy uległ uszkodzeniu czujnik CWU, do czasu wymiany czujnika pompa pracuje w trybie awaryjnym, równoległe z pompą cyrkulacyjną C.O.**


## VII. Ustawienia dodatkowe i zaawansowane.

### 1. Zaawansowana regulacja spalania.

Przejdź do USTAWIEŃ przyciskiem .

Wcisnąć przycisk  przy opisie SPALNIE.		Ustawienia 
		Ogólne
		Kalibracja cz.pogo.
		Spalanie

Wybrać jedną z dostępnych opcji mających wpływ na jakość spalania wciskając przycisk przy jednej z dostępnych opcji:

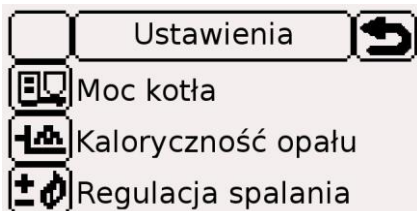

- **MOC KOTŁA** – pozwala ograniczyć maksymalną moc kotła w stosunku do mocy znamionowej.
- **KALORYCZNOŚĆ OPAŁU** – przy zmianie jakości opału pozwala wybrać odpowiedni gatunek opału lub jego kaloryczność; wybranie niższej kaloryczności wydłuża czas podawania; wydłużenie czasu jest widoczne dopiero po następnym podaniu paliwa.
- **REGULACJA SPALANIA** – jest to ten sam sposób opisany w punkcie V.2.

Optymalne ustawienie regulatora polega na takim dobraniu ilości dostarczanego powietrza, aby sterownik utrzymywał zadaną temperaturę a paliwo było spalone całkowicie. Regulacji spalania dokonujemy poprzez zmiany parametru **KOREKCJA POWIETRZA** – w sposób opisany w p. V.2.

**Uwaga! Pierwszego uruchomienia kotła i doboru parametrów przez instalatora należy dokonać bezwzględnie przy:**

- **zastosowaniu opału najwyższej jakości,**
- **odłączonym lub wyłączonym czujniku zewnętrznym,**
- **fabrycznych ustawieniach korekcji powietrza - odpowiednich do mocy znamionowej kotła.**

Fabryczne ustawienia powietrza są dobrane przez producenta odpowiednio do mocy znamionowej, zastosowanego typu dmuchawy i standardowego ciągu kominowego.

Wstępnego ustawienia dokonujemy podczas rozgrzewania kotła, gdy pracuje on z pełną mocą. Należy ustawić taką wielkość **KOREKCJI POWIETRZA**, aby palące się paliwo dawało płomień koloru żółtego. Kolor czerwony z dymiącymi końcówkami świadczy o zbyt małej ilości powietrza, natomiast rażąco biały – o zbyt dużej.

Zbyt duża ilość powietrza powoduje wydmuchiwanie ciepła do komina i zużłowanie się węgla, a przy dużym ciągu kominowym, może powodować samoistne gaszenie węgla w palenisku. W takim przypadku pomocnym może być przymknięcie przesłony na czopuchu kotła. Objawami zbyt dużej ilości powietrza są też: obniżenie się poziomu żaru w retorcji, duże oscylacje aktualnej temperatury kotła wokół temperatury zadanej.

Zbyt mała ilość powietrza powoduje niecałkowite spalanie się opału


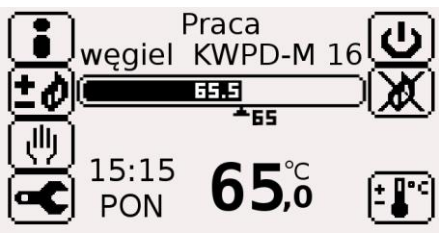

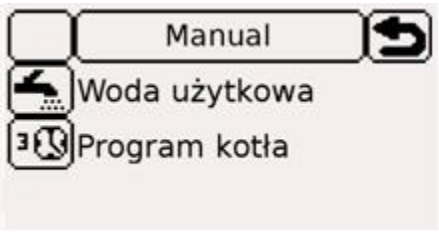
oraz wydzielanie dużych ilości dymu i sadzy.

Jeżeli nie można odpowiednio ustawić regulacji spalania instalator powinien sprawdzić, czy zastosowano odpowiednią dmuchawę i ewentualnie zmienić parametry spalania w menu instalatora i serwisanta.

## 2. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej.


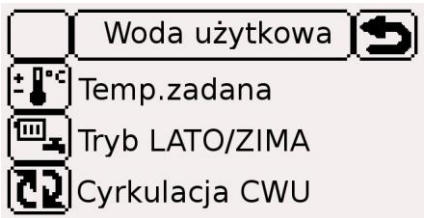
**Uwaga!!! Regulator posiada wbudowaną funkcję neutralizacji bakterii Legionella pneumophila, mogącej rozwijać się m.in. w zbiornikach ciepłej wody. Działanie w celu neutralizacji bakterii polega na tym, że raz w tygodniu, w sobotę, w godzinach od 2.00 do 4.00 temperatura zadana C.W.U. ustawiana jest automatycznie na 70°C i włączany jest priorytet C.W.U. W obecnej wersji programu funkcja ta jest domyślnie wyłączona a jej włączenia dokonuje instalator.**


Aby otrzymać dostęp do nastaw wody użytkowej należy:

<p>Wejść do ekranu MANUAL wciskając klawisz przy ikonie .</p>	
<p>Wejść do ekranu WODA UŻYTKOWA wciskając klawisz .</p>	

### 2.1. Tryb lato/zima.

Tryb lato/zima służy do przełączania pomiędzy sterowaniem pompy cyrkulacyjnej C.O. i pompy ładującej C.W.U. w trybie zimowym a sterowaniem tylko pompy ładującej C.W.U. w trybie lato. Aby wybrać tryb lato lub zima należy:

<p>Wcisnąć klawisz przy ikonie  TRYB LATO/ZIMA</p>	
---	--

Wybrać jeden z trybów pracy wciśkając przycisk przy ikonie z opisem. Zmiany zostają zapisane automatycznie po wybraniu jednej z opcji. Można opuścić ten ekran przyciskiem .

Wybierz tryb pracy CWU:



ZIMA - CO+CWU









LATO - tylko CWU







### 2.2. Włączanie/wyłączenie cyrkulacji C.W.U.

Domyślnie pompa cyrkulacyjna C.W.U. jest wyłączona. Regulator umożliwi pracę ciągłą tej pompy lub według programu.

Wejść do ekranu CYRKULACJA C.W.U. wciskając klawisz .


	Woda użytkowa	
	Temp.zadana	
	Tryb LATO/ZIMA	
	Cyrkulacja CWU	






Wybrać, w zależności od potrzeb, jedną z trzech pozycji:  
 - WYŁĄCZONA  
 - PRACA CIĄGŁA  
 - WEDŁUG PROGRAMU

Cyrkulacja CWU:		
Wyłączona		
Praca ciągła		
Według programu		










### 2.3. Edycja programu pompy cyrkulacyjnej C.W.U.



Program tygodniowy cyrkulacji C.W.U. pozwala zaprogramować pracę pompy cyrkulacyjnej C.W.U. Użytkownik może wpisać stan aktywny lub nieaktywny dla każdej godziny w danym dniu z dokładnością do 10 minut. Program jest realizowany dla każdego dnia tygodnia osobno. Szczegółowe ustawienie programatora tygodniowego odpowiadające zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową pozwala wypracować oszczędności w kosztach przygotowania ciepłej wody.

Wejść do ekranu CYRKULACJA C.W.U. wciskając klawisz .


	Woda użytkowa	
	Temp.zadana	
	Tryb LATO/ZIMA	
	Cyrkulacja CWU	






<p>Wybrać pracę WEDŁUG PROGRAMU wcisnąc klawisz .</p>	<p>Cyrkulacja CWU: </p> <p>Wyłączona </p> <p>Praca ciągła </p> <p>Według programu </p>
<p>Wcisnąć klawisz  aby zmienić nastawy programatora tygodniowego cyrkulacji ciepłej wody.</p> <p>Wcisnąć klawisz  chcąc potwierdzić pracę według ustawionego wcześniej programu.</p>	<p>Czy chcesz zmienić nastawy programu cyrkulacji ciepłej wody?</p> <p></p> <p></p>

Wcisnąc klawisz  (podgląd) wybierz ekran podglądu aktualnych ustawień programatora. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona obok ikony klawisza, a klawisz zmieni się na .

















<p>Wcisnąc klawisz  (prawo) /  (lewo) wybierz kierunek poruszania się po zegarze programatora. W ikonie klawisza wyświetlany jest aktualnie wybrany kierunek.</p> <p>Klawiszami , ,  przesuwamy się o: 10 minut, 1 godzinę, lub 1 dzień w wybranym kierunku.</p>	
<p>Wcisnąc klawisz  (programowanie) wybierz ekran edycji programatora. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona obok ikony klawisza, a klawisz zmieni się na .</p> <p><b>Ustawić program tygodniowy korekcji temperatury zadanej.</b></p> <p>Wcisnąc klawisz  (wyłączona) /</p>	 <p>Wciśnięcie klawisza  spowoduje</p>

 (włączona) wybierz funkcję, która ma być wpisywana w programator. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona obok ikony klawisza.

Wciskając klawisz  zaprogramuj wybraną funkcję dla danej godziny. Wciśnięcie tego klawisza spowoduje również przesunięcie pozycji do kolejnego zapisu o 10 minut do przodu lub do tyłu, w zależności od wybranego klawiszami  i  kierunku programowania.

automatyczne zapisanie wprowadzonych nastaw i wyjście z ekranu programowania.





**Przykład: Programowanie aktywnej pompy cyrkulacyjnej C.W.U. w dniach pon.-pt. w godz. 6-8 i 15-22. W pozostałych godzinach pompa cyrkulacyjna ma zostać nieaktywna.**









1. Wybrać funkcję podglądu .
2. Klawiszami , ,  ustawić godzinę 6:00 w poniedziałek.
3. Przełączyć funkcję podglądu  na funkcję programowania .
4. Ustawić kierunek programowania w prawą stronę .
5. Ustawić tryb pompy na aktywny .
6. Wciskając klawisz  zaprogramować zegar do godz. 8:00.
7. Przełączyć na tryb nieaktywny pompy .
8. Wciskając klawisz  zaprogramować zegar do godz. 15:00.
9. Przełączyć na tryb aktywny pompy .
10. Wciskając klawisz  zaprogramować zegar do godz. 22:00.
11. Przełączyć na tryb nieaktywny pompy .
12. Wciskając klawisz  zaprogramować zegar do godz. 6:00 nast. dnia.
13. Powtórzyć czynności od pkt.5 do pkt.12 dla następnego dnia tygodnia.
14. Po zaprogramowaniu całego tygodnia wyjść z ekranu klawiszem .



### 3. Program tygodniowy temperatury zadanej kotła.














Program tygodniowy temperatury zadanej pozwala ustawić jedną z korekcji temperatury dla każdej godziny w danym dniu z dokładnością do 10 minut. Aby ustawić program tygodniowy należy:

Wejść do ekranu MANUAL wciskając klawisz przy ikonie .




<p>Wejść do ekranu PROGRAM KOTŁA wciskając klawisz .</p>	 <p>Manual    Woda użytkowa   Program kotła</p>
<p>Włączyć program wciskając klawisz przy ikonie .</p>	 <p>Manual    Włącz program   Ustaw program</p>
<p>Przejsć do ustawienia programu wciskając klawisz przy ikonie .</p>	 <p>Manual    Wyłącz program   Ustaw program</p>
<p>Wcisnąć klawisz  aby zmienić nastawy korekcji, lub wcisnąć klawisz  aby przejść do programatora.</p>	<p>Aktualna wartość korekcji nocnej -4°C          korekcji ekonom. -6°C</p> <p>Zmień           Dalej </p>
<p>W przypadku wybrania zmian nastaw korekcji, w następnym ekranie ustawić wartość korekcji nocnej klawiszami  .</p> <p>Następnie przejść dalej klikając kła-</p>	<p>Ustaw wartość korekcji nocnej. </p> <p> * * * -4°C  </p>

<p>wisz przy ikonie .</p>	
<p>Ustawić wartość korekcji ekonomicznej klawiszami  .</p>	<p>Ustaw wartość korekcji ekonomicznej. </p>
<p>Następnie przejść dalej klikając klawisz przy ikonie .</p>	<p>  -6°C  </p>





















Wciskając klawisz  (podgląd) wybierz ekran podglądu aktualnych ustawień programatora. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona obok ikony klawisza, a klawisz zmieni się na .

<p>Wciskając klawisz  (prawo) /  (lewo) wybrać kierunek poruszania się po zegarze programatora. W ikonie klawisza wyświetlany jest aktualnie wybrany kierunek.</p> <p>Klawiszami    przesuwamy się odpowiednio o 10 minut, 1 godzinę, 1 dzień w wybranym kierunku.</p>	
<p>Wciskając klawisz  (programowanie) wybierz ekran edycji programatora. Wybrana funkcja zostanie wyświetlona obok ikony klawisza, a klawisz zmieni się na .</p> <p><b>Ustawić program tygodniowy korekcji temperatury zadanej.</b></p> <p>Wciskając klawisz  (dzienna-bez korekcji) /  (nocna) /  (ekonomiczna) wybrać korekcję, która ma być wpisywana w programator. Korekcja wybrana do zapisania zo-</p>	 <p>Wciśnięcie klawisza  spowoduje automatyczne zapisanie wprowadzonych nastaw i wyjście z ekranu programowania.</p>

stanie wyświetlona obok ikony klawisza.

Wciskając klawisz  zaprogramuj wybraną korekcję dla danej godziny. Wciśnięcie tego klawisza spowoduje również przesunięcie pozycji do kolejnego zapisu o 10 minut do przodu lub do tyłu, w zależności od wybranego klawiszami  i  kierunku programowania.

**Przykład: Programowanie korekcji temperatury zadanej w dniach pon.-pt. w godz. 6-8 korekcja dzienna, 8-15 korekcja ekonomiczna 15-22 korekcja dzienna, 22-6 korekcja nocna.**

1. Wybrać funkcję podglądu .
2. Klawiszami , ,  ustawić godzinę 6:00 w poniedziałek.
3. Przetączyć funkcję podglądu  na funkcję programowania .
4. Ustawić kierunek programowania w prawą stronę .
5. Ustawić korekcję dzienną .
6. Wciskając klawisz  zaprogramować w zegarze do godz. 8:00 .
7. Przetączyć z korekcji dziennej na korekcję ekonomiczną .
8. Wciskając klawisz  zaprogramować w zegarze do godz. 15:00 .
9. Przetączyć z korekcji ekonomicznej na korekcję dzienną .
10. Wciskając klawisz  zaprogramować w zegarze do godz. 22:00 .
11. Przetączyć z korekcji dziennej na korekcję nocną .
12. Wciskając klawisz  zaprogramować w zegarze do godz. 6:00 następnego dnia .
13. Powtórzyć czynności od pkt.5 do pkt.12 dla następnego dnia tygodnia.
14. Po zaprogramowaniu całego tygodnia wyjść z ekranu programatora klawiszem .

## 4. Ustawianie współpracy z zewnętrznym czujnikiem pogodowym.


### 4.1. Przygotowanie i ustawianie czujnika.


Włączenia lub wyłączenia czujnika dokonuje się w menu instalatora.



Czujnik pogodowy należy umieścić w miejscu osłoniętym od słońca na północnej ścianie budynku oraz podłączyć, za pomocą wtyczki, do panelu czujników.

### 4.2. Współpraca z czujnikiem pogodowym.


Jeżeli w systemie obecny jest i włączony zewnętrzny czujnik pogodowy, użytkownik ustawia temperaturę pracy kotła nie bezpośrednio lecz poprzez ustawienie **temperatury oczekiwanej** w budynku. Na ekranie głównym temperatura zadana ustawiana przez użytkownika jest wyświetlana wewnątrz ikony domku. Temperatura pracy kotła jest obliczana na podstawie temperatury zewnętrznej, temperatury oczekiwanej i ustawianego dla każdego budynku indywidualnie **współczynnika pogodowego**.

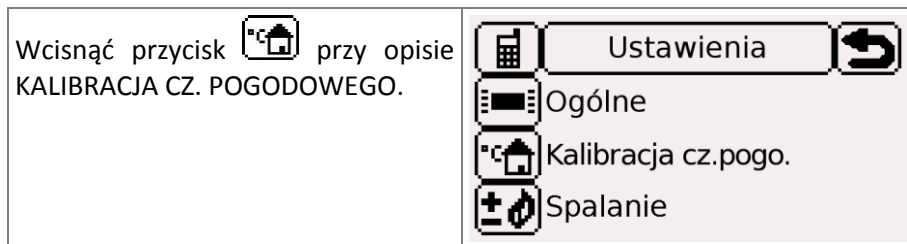Ustawienie **współczynnika pogodowego** w regulatorze Expert jest bardzo proste i nie wymaga od użytkownika żadnej wiedzy fachowej. W tym celu należy przejść do USTAWIENÍ przyciskiem .






Po wybraniu opcji **Kalibracji** pojawi się seria okien dialogowych opisujących co należy zrobić. Przejście do następnego okna odbywa się zawsze przyciskiem  a powrót do poprzedniego przyciskiem .

Czynności, jakie należy wykonać, to:




- zamontować czujnik na północnej ścianie budynku,
- podłączyć przewód od czujnika pogodowego do sterownika na kotle,
- odkręcić wszystkie termostaty w budynku na maksimum,
- po dogrzaniu i ustabilizowaniu się temperatury wewnątrz budynku zmierzyć ją dowolnym termometrem pokojowym,
- wpisać zmierzoną temperaturę w kolejnym okienku dialogowym i potwierdzić wpis przyciskiem ,
- powtórzyć procedurę za 2 godz. w celu dokładniejszego ustawienia.

## 5. Ustawianie innych funkcji sterownika.



### 5.1. Ustawienie czasu.

Czas ustawia się wybierając kolejno przyciski:  USTAWIENIA ->  OGÓLNE ->  CZAS . W kolejnych okienkach ustawia się dzień tygodnia i aktualny czas.


### 5.2. Ustawienia interfejsu.

Punkt ten dotyczy zmian w wyglądzie ekranu wygaszania oraz wyświetlania lub nie dodatkowych ekranów pomocniczych. Ustawia się wybierając kolejno przyciski:  USTAWIENIA->  OGÓLNE->  INTERFEJS

### 5.3. Kontakt z serwisem

Wybierając kolejno przyciski:  USTAWIENIA ->  KONTAKT Z SERWISEM otrzymamy informacje o numerach telefonów do producenta regulatora i ew. producenta kotła.

## VIII. Obsługa modułów zaworów mieszających.

Regulator może obsłużyć do 10 modułów zaworów, w tym jeden wbudowany. Aby skorzystać z modułu wbudowanego należy go **uaktywnić w trybie konfiguracji** lub w menu instalatora. Jeżeli podczas startu systemu zostanie wykryty przynajmniej jeden moduł zaworu, na ekranie głównym pojawi się przycisk  - po jego naciśnięciu wyświetli się lista zaworów.

Wyboru modułu do podglądu lub zmiany parametrów, dokonujemy standardowo poprzez wybór pozycji na liście. Po wybraniu modułu wyświetli się ekran z aktualną konfiguracją zaworu.

### 1. Tryby pracy zaworu.

Każdy moduł zaworu może działać w innym trybie pracy, który ustawi się w menu parametrów zaworu. Możliwe do wyboru są następujące konfiguracje obwodów grzewczych:

#### a) zawór trójdrogowy zasilający ogrzewanie podłogowe



b) zawór trójdrogowy zasilający grzejniki




c) zawór trójdrogowy pracujący na podmieszaniu powrotu



d) zawór czterodrogowy zasilający ogrzewanie podłogowe




e) zawór czterodrogowy zasilający ogrzewanie grzejnikowe lub cały węzeł cieplny

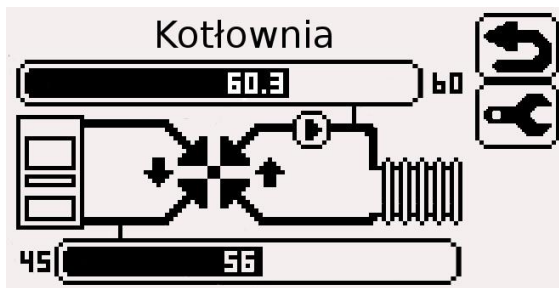




## 2. Współpraca zaworu z panelem pokojowym.

Każdy moduł zaworu podłączony do regulatora Expert PID, z wyjątkiem zaworu skonfigurowanego do pracy na powrocie, może współpracować z panelem pokojowym ROOMSTER. W takim przypadku temperatura wody zasilającej obwód grzewczy jest dobierana automatycznie na podstawie aktualnej temperatury w pomieszczeniu i temperatury pożądanej.

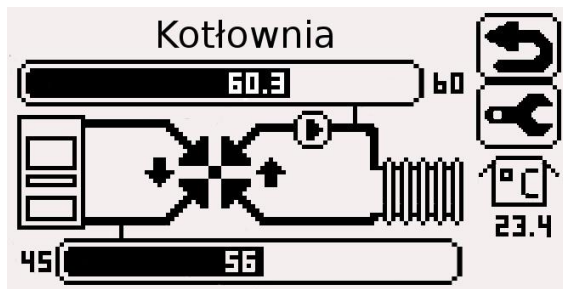

Informacja o podłączeniu i prawidłowej pracy z panelem pokojowym wyświetlana jest na ekranie zaworu w postaci ikony domu z wyświetlaną aktualną temperaturą pomieszczenia.

## 3. Edycja parametrów modułu zaworu.

W celu ustawienia parametrów pracy zaworu należy, będąc w ekranie zaworu nacisnąć przycisk . Wyświetli się lista parametrów do ustawienia.

Dostępne są następujące parametry:

**[1] TEMPERATURA ZADANA** – w zależności od konfiguracji zaworu, ustawiane są temperatury zadane dla danego obwodu grzewczego:

- 3-D (trójdrogowy) podłogowy lub grzejnikowy – temp. zadana zasilania,
- 3-D na powrocie – temp. zadana powrotu,
- 4-D (czterodrogowy) podłogowy lub grzejnikowy – temperatury zadane zasilania i powrotu

Jeżeli jest podłączony czujnik pogodowy, to w przypadku trybu pracy GRZEJNIKOWEGO lub PODŁOGOWEGO ustawia się temperaturę pożądaną dla pomieszczenia, a rzeczywista temperatura pracy dla zaworu jest obliczana na podstawie temperatury dla pomieszczenia i parametru [4] WSPÓLCZYNNIK POGODOWY. Dla trybu pracy PODŁOGOWEGO temperatura zadana jest zawsze ograniczana do 40°C.

Jeżeli jest podłączony panel pokojowy ROOMSTER, to ustawianie temperatury zadanej zasilania jest zablokowane.

**[2] TRYB PRACY** – ustawia jeden z pięciu możliwych trybów pracy zaworu mieszającego:

- Tryb 3-D PODŁOGOWY zapewnia regulację obwodu ogrzewania podłogowego, ograniczając jednocześnie maksymalną temperaturę wody w obiegu do 40°C.
- Tryb 3-D GRZEJNIKOWY zapewnia jakościową regulację ogrzewania, na podstawie temperatury zadanej lub temperatury zewnętrznej.
- Tryb pracy 3-D NA POWROCIE stosuje się w celu zapewnienia minimalnej temperatury powrotu do kotła.
- W trybach pracy 4-D (czterodrogowym) PODŁOGOWYM i GRZEJNIKOWYM, podczas regulacji, pierwszeństwo ma utrzymanie minimalnej zadanej temperatury powrotu. Dopiero po spełnieniu tego warunku program pozwala zaworowi na otwarcie się i wysyłanie czynnika grzewczego do obwodów grzewczych.

**Uwaga! Do poprawnej regulacji zaworem czterodrogowym wymagane jest podłączenie dwóch czujników temperatury: zasilania i powrotu. Czujnik temperatury powrotu powinien być umieszczony jak najbliżej kotła. Sposób wykonania instalacji grzewczej, a w szczególności miejsce pomp, powinien zapewnić ciągły przepływ wody powrotnej do kotła – brak przepływu spowoduje błędne pomiary temperatury i nieprawidłową pracę zaworu mieszającego.**

**[3] NAZWA SYSTEMU** – można wybrać jedną z 20 predefiniowanych nazw dla danego obiegu grzewczego, w celu przyszłego rozróżnienia, jeżeli w instalacji znajdzie się więcej modułów zaworów.

**[4] KALIBRACJA CZUJNIKA POGODOWEGO** – dokonuje się w prosty sposób, podając aktualną temperaturę w pomieszczeniu ogrzewanym z danego obwodu. Podczas kalibracji wyliczany jest tzw. współczynnik pogodowy, określający wpływ temperatury zewnętrznej na wyliczaną temperaturę zasilania. Parametr nie ma znaczenia, jeżeli nie ma podłączonego czujnika pogodowego lub zawór pracuje w trybie NA POWROCIE.

**[5] CZAS RUCHU** – jest to najmniejszy czas, przez jaki będzie się poruszał siłownik zaworu. Powinien być dobrany stosownie do czasu pełnego obrotu zaworu. Jeżeli CZAS RUCHU jest krótki a czas pełnego obrotu zaworu bardzo długi, zawór będzie bardzo wolno reagował na zmiany temperatury. Zbyt długi CZAS RUCHU w stosunku do czasu pełnego obrotu spowoduje powstanie wahań temperatury na wyjściu zaworu, a może wręcz uniemożliwić ustawienie zadanej temperatury.

**[6] ZAKRES REGULACJI** – określa zakres temperatur przed TEMPERATURĄ ZADANĄ, w jakim regulator ma dobierać automatycznie otwarcie zaworu. Poniżej ZAKRESU REGULACJI zawór jest maksymalnie otwarty.

**[7] PROGRAM TYGODNIOWY** – umożliwia ustawienie oraz włączenie i wyłączenie tygodniowego programu korekcji temperatury dla danego obwodu grzewczego, analogicznie do ustawiania, opisanego wcześniej, programu temperatury dla kotła.

## **IX. Stany alarmowe i obsługa błędów.**

W przypadku wystąpienia stanu alarmowego na kotle np.: przegrzanie kotła, funkcja przeciwzamrożeniowa, pożar podajnika, czy uszkodzenie czujnika na ekranie zostanie wyświetlony komunikat:

### **a) Przegrzanie kotła – temperatura płaszcza powyżej 92°C.**

Wyświetlony zostaje ekran z odpowiednią informacją i generowany jest sygnał dźwiękowy. W celu schłodzenia wody w płaszczu kotła zostają wyłączone podajnik i dmuchawa, oraz uruchomione wszystkie pompy. Po spadku temperatury poniżej 90 °C kocioł wraca do normalnej pracy.

### **b) Przechłodzenie kotła – temperatura płaszcza poniżej 6°C.**

Uruchomiona zostaje funkcja przeciwzamrożeniowa. Włączone zostają wszystkie pompy aby zapobiec zamarznięciu wody w instalacji. Dmuchawa i podajnik pracują w zależności od trybu pracy.

### **c) Zapalenie się paliwa w podajniku lub zasobniku.**

Zamontowany na rurze podajnika czujnik kontroluje temperaturę pracy podajnika. W przypadku zapalenia się paliwa w podajniku lub uszkodzenia czujnika wyświetlany jest ekran z odpowiednim komunikatem i generowany jest sygnał dźwiękowy. Zgłoszenie alarmu powoduje przejście regulatora do stanu WYGASZANIA i ciągłe podawanie paliwa przez 10 min.

### **d) Uszkodzenie czujnik płaszcza.**

Wyświetlony zostaje ekran z odpowiednią informacją i generowany jest sygnał dźwiękowy. Wyłączona zostaje dmuchawa i podajnik a włączane wszystkie pompy. Uszkodzenie czujnika płaszcza kotła uniemożliwia dalszą pracę regulatora. Należy wymienić uszkodzony czujnik na nowy (można tymczasowo wykorzystać czujnik C.W.U. jako czujnik płaszcza).

### **e) Uszkodzenie czujnika C.W.U.**

Wyświetlony zostaje ekran z odpowiednią informacją i generowany jest sygnał dźwiękowy. Po wystąpieniu tej awarii praca kotła jest nadal realizowana w sposób przewidziany dla pracy bez czujnika. W celu usunięcia usterki należy zainstalować nowy czujnik lub, poprzez wyłączenie i ponowne włączenie regulatora bez czujnika, zrezygnować z obsługi czujnika C.W.U.


### f) Uszkodzenie czujnika pogodowego.

Wyświetlony zostaje ekran z odpowiednią informacją i generowany jest sygnał dźwiękowy. Po wystąpieniu tej awarii praca kotła jest nadal realizowana w sposób przewidziany dla pracy bez czujnika pogodowego. W celu usunięcia usterki należy zainstalować nowy czujnik lub wyłączając i ponownie włączając regulator, zrezygnować z czujnika pogodowego.

### Inne usterki i działania użytkownika.

	Usterka	Przyczyna	Postępowanie
1	Regulator nie reaguje na działania użytkownika.	Zawieszony system mikroprocesorowy.	Uruchomić ponownie regulator głównym wyłącznikiem.
2	Nie działa dmuchawa, podajnik, lub pompy.	W skutek zwarcia w obwodzie uszkodzonego urządzenia zadziałał bezpiecznik.	Uruchomić ponownie regulator głównym wyłącznikiem 1/0.
3	Regulator nie działa.	W skutek zwarcia w obwodzie zasilania zadziałał bezpiecznik.	Uruchomić ponownie regulator głównym wyłącznikiem 1/0.

Jeżeli ze względu na dobór nieodpowiednich parametrów użytkownik stracił kontrolę nad procesem spalania lub regulator pracuje nieprawidłowo, to należy przywrócić nastawy fabryczne w sposób opisany poniżej

W celu przywrócenia domyślnych ustawień producenta dla danego typu kotła należy wyłączyć regulator i ponownie go załączyć. Po uruchomieniu systemu pojawi się ekran startowy. Należy nacisnąć przycisk  aby przejść do ekranu przywracania nastaw producenta. Następnie potwierdzić chęć przywrócenia nastaw klawiszem TAK.

## X. Przyłączenie regulatora do instalacji C.O.

**Uwaga!** Instalacji powinna dokonywać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, stosując się do wszystkich uwag zamieszczonych w instrukcji, a dotyczących bezpieczeństwa użytkownika.


Przewody zasilające pomp oraz czujniki podłączyć następująco:

### a) Dmuchawa, podajnik, czujnik temperatury podajnika:

- zakończony wtykiem typu IEC przewód dmuchawy podłączyć do odpowiedniego gniazda zasilającego dmuchawę
- zakończony wtykiem typu IEC przewód podajnika podłączyć do odpowiedniego gniazda zasilającego podajnik

- czujnik temperatury podajnika zamocować wkrętem lub opaską na rurze podajnika.

#### b) Pompy, siłownik zaworu i przewód sieciowy

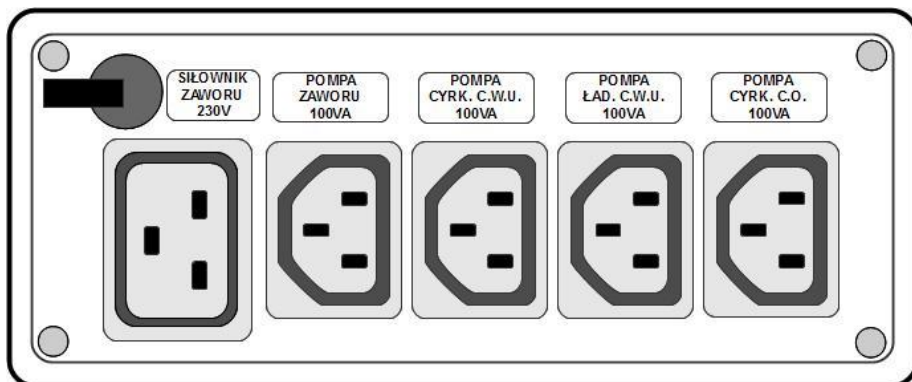


- jeden koniec dołączonego oddzielnie przewodu do pompy C.O. (opcjonalnie również przewodów do pomp: ładującej i cyrkulacyjnej C.W.U. oraz pompy zaworu), zakończony wtykiem typu IEC, podłączyć do odpowiedniego gniazda pompy w panelu zasilania urządzeń,
- drugi koniec tego przewodu, zakończony żyłami niebieską, brązową i żółto-zieloną (zero ochronne), podłączyć do odpowiednich zacisków w puszcze przyłączeniowej pompy,
- przewód sieciowy włożyć do gniazda sieci 230V **dopiero po podłączeniu wszystkich pomp i czujników.**
- trzyżyłowy przewód siłownika zaworu podłączyć do załączonej wtyczki:
  - środkowy – wspólny
  - zewnątrzne – obrót w lewo, obrót w prawo
- Wtyk podłączyć do gniazda w panelu zasilania urządzeń

**Uwaga! Zaleca się stosowanie fabrycznych przewodów z wtykami IEC. Przed wyjęciem wtyku z gniazda należy drugą ręką przytrzymać obudowę aby uniknąć uszkodzenia mocowania panelu do obudowy kotła.**

#### d) Czujniki

**Uwaga! Gniazda czujników posiadają zabezpieczenia przed przypadkowym wysunięciem wtyczki. W celu wyjęcia wtyku czujnika z gniazda należy nacisnąć w gnieździe przycisk oznaczony napisem „PUSH”. Nieprawidłowe wyjmowanie wtyku może spowodować uszkodzenie gniazda lub mocowania obudowy panelu.**

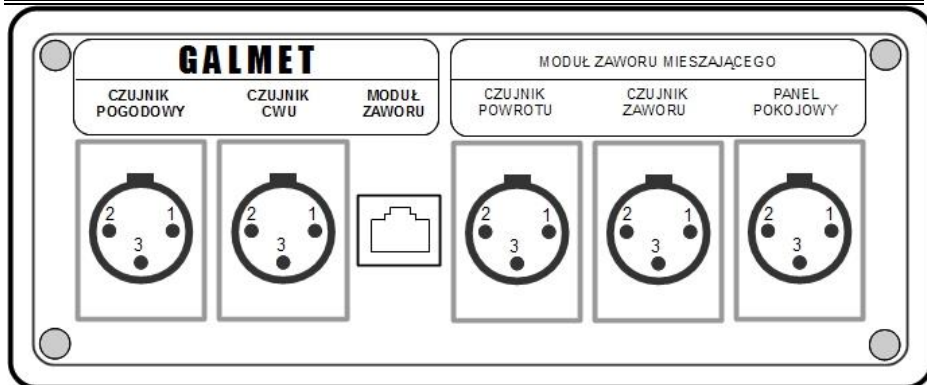

- **Czujnik temperatury zasobnika C.W.U.**
  - zakończony wtykiem typu XLR koniec przewodu czujnika podłączyć do gniazda czujnika C.W.U. w panelu czujników;
  - czujnik włożyć do odpowiedniego otworu w zbiorniku C.W.U.;
- **Czujnik pogodowy (opcja)**
  - zakończony wtykiem typu XLR koniec przewodu czujnika podłączyć do gniazda czujnika pogodowego w panelu czujników;
  - czujnik zamontować na zewnątrz budynku.
- **Czujniki zaworu mieszającego: zaworu i powrotu**
  - czujniki podłączamy odpowiednio do potrzeb
  - zakończony wtykiem typu XLR koniec przewodu czujnika podłączyć do gniazda czujnika panelu czujników;
  - czujnik zamocować na rurze grzewczej i odizolować od otoczenia;
- **Panel pokojowy (opcja)**
  - dwużyłowy przewód łączący panel pokojowy ROOMSTER z regulatorem należy podłączyć do dostarczonego wtyku XLR zgodnie z opisem w instrukcji panelu,
  - zakończony wtykiem typu XLR koniec przewodu podłączyć do gniazda panelu pokojowego;
- **Moduł zaworu dodatkowy (opcja)**

Pierwszy zewnętrzny moduł zaworu podłączamy do gniazda modułu zaworu za pomocą przewodu UTP zakończonego wtykiem RJ45. Kolejne moduły łączy się między sobą szeregowo.


## **XI. Warunki pracy.**

EXPERT R – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. Z PODAJNIKIEM

Temperatura otoczenia	0 – 40 °C
Napięcie zasilania	230V 50Hz
Pobór mocy	4 W
Obciążalność wyjść:	
Pompa cyrkulacyjna C.O.	100 VA
Pompa cyrkulacyjna C.W.U.	100 VA
Pompa zaworu mieszającego	100 VA
Pompa ładująca zbiornik C.W.U.	100 VA
Zawór mieszający	50 VA
Dmuchawa	150 VA
Podajnik	200 VA
<b>Prąd zerwania zawlecзки podajnika (Izz)</b>	<b>1,3A</b>

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodnie z Ustawą z dn. 29.07.2005r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym – Dz.U. Nr 180 poz. 1495.



Symbol  umieszczony na produkcie lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dot. utylizacji odpadów. Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.

Dodatkowe informacje na temat utylizacji, złomowania i recyklingu opisywanego urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.